




	Lichtschalter	AU	Außenluft	RDG	Revisionsdeckel mit Griff
	Reparaturschalter	ZU	Zuluft	PB	Platte mit Bügelverschluss
	Beleuchtung	AB	Abluft	RTB	Revisionstüre mit Bügelverschluss
	Lufrichtung	FO	Fortluft	RTH	Revisionstür mit Hebelverschluss
				RTHD	Revisionstür mit Doppelhebelverschluss
				RTHV	Rev.-Tür mit Hebel- u. Drehriegelversch.

Abmessungen beim Ventilatorausblas +/- 30 mm
 Flansche für Kanalanschlüsse 30 mm SBM-Rahmen
 Angabe der Transporteinheiten als Lx (x= Einheit Nummer)
 Plattentauscher und Rotationstauscher immer 1 Einheit, bei geteiltem
 Rotationstauscher ist auch das Gehäuse in 2 Liefereinheiten geteilt

Schauglaspos. mögl.: oben, mittig oder unten an Türe
 Tür-Darstellung nur symbolisch,
 Anschlag-Ausführung kann abweichend
 links oder rechts sein

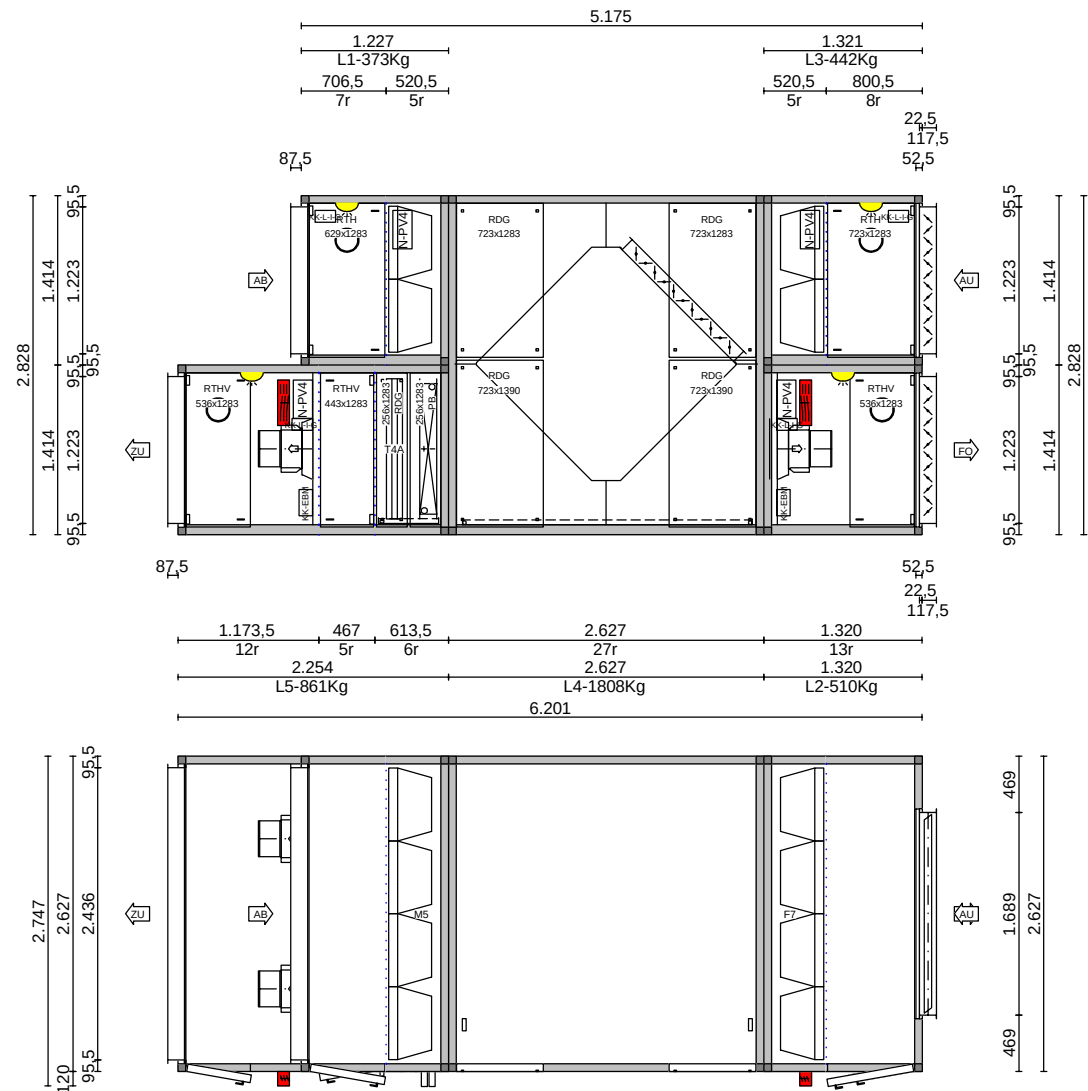

Vorabzug

geprüft und genehmigt	Index	Datum:	Änderung	Kunde:	Proj. Nr.: Nova RLT	
				Standort:	Lfd. Nr.: 18031201	
				Kom.: Nova RLT	Position:	Sachb.: Luca Sättele
				Anlage: BG 180, Innen, Li, GS, CO, el-mech	Anzahl: 1	gez.: Datum: 20.07.2026
				Typ: K14/27-180/K3/GS	Maßstab: 1:63	Zchnng.-Nr.: Index Gewicht: 3995 Kg



Technisches Datenblatt



NOVA

Kunde
Projekt **Nova RLT**
Position
Anlage **BG 180, Innen, Li, GS, CO, el-mech**
Projekt Nr. **Nova RLT** lfd. Nr. **18031201**
Von Datum **05.05.2026**
Sachbearbeiter **Luca Sättele** Telefon [DW]
Agent

Telefon **0771/803-0**
E-Mail **Info@nova-klima.de**
www.nova-klima.de
E-Mail **luca.saettele@nova-klima.de**
Bearbeitungsstand Angebot
20.07.2026

Serie **Universal II** Zertifizierung / Ausführung = **Gerät für Innenaufstellung VDI 6022**
Energieeffizienz-Klasse = **A+** **Erp 2018 gem. Durchführungs-Verordnung 1253/2014/EU erfüllt**
Typ gemäß EU-Verordnung **ZLA / NWLA**
Spez. Vent. Leist. SFPint [W/(m³/s)] **810** Äußere Lecklufrate bei -400 Pa [%] **0,33**
Interner Druckverlust [Pa] **504** Äußere Lecklufrate bei +400 Pa [%] **0,34**
Zuluft Ventilator-Systemwirkungsgrad [%] **63,41** Innere Lecklufrate bei 250 Pa [%] **1,00**
Abluft Ventilator-Systemwirkungsgrad [%] **61,19**
Antriebsart **drehzahl geregelt**

Gerätedefinition	Zuluft	Allgemeine Daten
Baugröße K14/27-180/K3/GS		<u>Gehäuse:</u>
Anzahl der Geräte 1		Dicke [mm] 55, P60VU 0,75 / 1,00 / 0,75
Länge [mm] 6202 Breite [mm] 2627 Höhe [mm] 1414		Paneel innen verzinktes Stahlblech
Gewicht [Kg] 3111		Paneel innen Boden verzinktes Stahlblech
Luftmenge [m³/h] 18.000		Paneel aussen verzinkt beschichtet RAL 7035
Luftgeschw. im Gerätequer. [m/s] 1,6 Klasse V1		Profile VZ vollummantel Farbe RAL 7046

Gehäusedaten gem. EN 1886 (MB):

Profil : Hohlkammer-Kunststoffprofil mit Stahlarmierung
Isolierung : Mineralfaser 100 kg/m³ Raumgewicht vollflächig verklebt, Brandklasse A1 nach DIN4102
Korrosionsklasse : C4 (lang – 480 h)- bei beschichtet RAL 7035 gem. DIN EN ISO 12944
Thermische Isolierung : T2 (M) / Thermischer Brückenfaktor : TB1 (M)
Mechanische Stabilität : D1 (M) / Gehäuse-Leckage : L1 (M)

Ausdruck der Komponenten immer in Luftrichtung

Ansaug- / Ausblassektion	8 R	L: 800.5 mm	Geh. Innen	VZ	279 Kg	Delta P	5 Pa
Revisionstür mit Hebelverschluss		Schauglas					
Jalousieklappe	AU					Montiert	Ja
Lamellen parallel zur kurzen Seite							
Angetrieben durch		Stellhebel Auf Bedienseite					
mit Iso-Abdeckung							
Luftmenge [m³/h]	18.000	Abmessungen	Breite	1223 mm	Höhe	1689 mm	
Luftgeschwindigkeit [m/s]	2,42	Drehmoment je Stellhebel [Nm]			15		
Ausführung	luftdicht nach DIN 1946			Material Lamellen / Rahmen		AL	/ AL
gemäß DIN 1946 Teil 4, mit Zahnradanordnung außerhalb vom Luftstrom							
Beleuchtung	LED Feuchtraumleuchte 5W		Spannung [V]	230	Schutz		IP65
	Leistung [Watt]	5	verdrahtet		auf Klemmkasten		
1 Stk.	Klemmkasten für Lampenverdrahtung Sd7					Montiert	

Angebot		Nova RLT	lfd. Nr.	180312	Anlage	BG 180, Innen, Li, GS, CO, el		Seite 2 / 8	
Filter			5 R	L:	520.5 mm	Geh. Innen	VZ	163 Kg	Delta P 108 Pa
Hersteller	Volz	Typ	V F7-360		Filterfläche [m²]		27,20		
						Taschenlänge [mm]		360	
Anfangsdruck [Pa]	58			Zellen Stk x Größe HxB [mm]		8 x	592 x	592	
Enddruck [Pa]	158								
Luftmenge [m³/h]	18.000								
Energieeffizienz-Klasse	E			Jahresenergieverbrauch [kWh/a]		2.010			
Filtermedium	Montiert								
Wenn die Filterdruckdifferenz 100 Pa über dem End-Druck liegt muss gegebenenfalls die Luftmenge reduziert werd dadurch entstehende mechanische Schäden am Filteraufnahmerahmen unterliegen nicht der Gewährleistung									
Filterbedienung	ausbaubar durch Wartungssektion								
Material Filteraufnahmerahmen	VZ								
Filtertaschen mit reinluftseitiger Dichtung									
gem. DIN EN ISO 16890	ePM1 55%				entspricht gem. Messung: ePM1: 55 %		ePM2,5: 70 %		ePM10: 89 %
1 Stk.	Differenzdruckanzeige digital NOVA-P analog 0-10V vorprogrammiert								Montiert
1 Set	Messstutzen gemäß VDI 6022								Montiert

Plattentauscher - Diagonalstrom		27 R	L:	2627 mm	Geh. Innen	VZ		Delta P	235 Pa
Heizmodus	Type :	PCF-I-220-2197-BR-293-C-CM		Lamellen	Aluminium		Rahmen AL		
Außenluft m³/h	18.000			Abluft [m³/h]	18.000				
Eintritt °C	-12,0	Feuchte [%]	90,0	Eintritt [°C]	22,00		Feuchte [%]	35,0	
Austritt °C	17,80	Feuchte [%]	10,0	Austritt [°C]	-1,60		Feuchte [%]	99,0	
Temperaturwirkungsgrad feucht [%]	87,6	Rückgewinn feucht [kW]	179,95		Einfriertemperatur [°C]		0,00		
Temperaturwirkungsgrad trocken [%]	80,5	Rückgewinn trocken [kW]	165,21						
Ausführung	Bypaßklappe								
Kühlmodus									
Außenluft m³/h	18.000			Abluft [m³/h]	18.000				
Eintritt °C	32,00	Feuchte [%]	40,0	Eintritt [°C]	22,00		Feuchte [%]	50,0	
Austritt °C	24,00	Feuchte [%]	64,0	Austritt [°C]	30,10		Feuchte [%]	31,0	
Wirkungsgrad [%]		Rückgewinn [kW]	48,59						
EN 13053 A1 / EN 308				Werte Prüf-Bedingungen EN 308					
Temperaturwirkungsgrad [%]	80,50		bei einer Außenlufttemp. von 5° C						
Energieeffizienz [%]	77,60		bei einer Ablufttemp. von 25° C						
Ersatzmaßnahme nach GEG	Ja		Zulufttemperatur [C°]		21,1				
Wärmerückgewinnungsklasse	H1		Leistung [kW]		97,18				
Leistungsindex	27,61		Druckverlust trocken [Pa]		422 gesamt für Zu- und Abluft				
2 Set	Messstutzen gemäß VDI 6022								Montiert
Revisionsdeckel mit Griff									
Revisionsdeckel mit Griff									
Revisionsdeckel mit Griff									
Revisionsdeckel mit Griff									
Tropfwanne		Qualität	V2A		Ablauf seitlich		Ablaufgröße		1 1/4 "

Angebot		Nova RLT		lfd. Nr.	180312		Anlage	BG 180, Innen, Li, GS, CO, el		Seite		3 / 8			
Kombi-Wärmetauscher Kühlen/Heizen					6 R		L:	613.5 mm		Geh. Innen	VZ	308 Kg	Delta P	55 Pa	
Kühlmodus															
Luftmenge [m³/h]		18,000		Medium		Wasser		Materialien:							
Luftgeschw. [m/s]		1,99		Med. Menge [l/s]		2,5900		Lamellen		AL					
Luft ein [°C]		24,00		Med. ein [°C]		7,00		Rohr		CU					
Feuchte [%]		64,0		Med. aus [°C]		12,00		Sammeler		CU					
Luft aus [°C]		18,00		Med. Druck [kPa]		19,30		Rahmen		V2A					
Feuchte [%]		84,0		Inhalt [ltr]		26,500		Führungen		AL					
Leistung [kW]		54,28		Druckabfall dpv100 [kPa]		6,00									
Heizmodus															
Luft ein [°C]		12,80		Medium		Wasser									
Feuchte [%]		10,0		Med. Menge [l/s]		1,0600									
Luft aus [°C]		26,14		Med in [°C]		45,00									
Feuchte		4,0		Med out [°C]		26,50									
Leistung [kW]		81,10		Med. Druck [kPa]		3,40									
Rohr 3		Kreisläufe	21	Lamellenabstand [mm]		4,00		Nein							
in LR links				abgewinkelt											
Platte mit Bügelverschluss															
Revisionsdeckel mit Griff															
Tropfwanne		Qualität	V2A	Ablauf seitlich		Ablaufgröße		1 1/4 "							
Tropfenabscheider		Modell	T400	Lamellen		PPTV		Ausziehbar		Ja	Führungen		V2A		
Der Druckverlust des Tropfenabscheiders von				20		[Pa]		ist im Druckverlust des Kühlers enthalten							
Leerteil					5 R		L:	467 mm		Geh. Innen	VZ	125 Kg	Delta P		
Rev.-Tür mit Hebel- u. Drehriegelverschl.															

Angebot		Nova RLT		lfd. Nr.		180312		Anlage		BG 180, Innen, Li, GS, CO, el		Seite 4 / 8							
Ventilator, freilaufendes Rad						12 R		L:		1173.5 m		Geh. Innen		VZ		428 Kg		Delta P	
Zuluft		Im Parallelbetrieb								EC-Motor		E15031		Anzahl		2			
Ventilator		2 St.		EBM-Papst		VBH0450CTTLS		Ansteuerung mit 0 - 10 V Signal											
Luftmenge [m³/h]		18.000								gesamt		Schutz		IP55					
Externe Press. [Pa]		300										Isolationsklasse		F					
Ext. Druckanteil Saugseite [%]		33										Leistung [kW]		4,050					
Dyn. Pres. [Pa]		112										Drehzahl [1/min]		2.960		bei 10 Volt Steuerspannung			
Tot. Pres. [Pa]		826										Strom [A]		6,20					
Drehzahl [1/min]		2.625 / 2.960								max.		Spannung [V]		3x400 / 50					
												Wirkungsgrad Klasse		IE5					
Ventilator-Systemwirkungsgrad		siehe Kopfdaten																	
stat. Laufradwirkungsgr. des Vent. [%]		72,8																	
Wirkungsgradoptimum [%]		71,6																	
Spez. Ventilatorleist. SFPv [W/(m³/s)]		SFP2 / 963										Max. Ausgangssignal an der Volumenstromanzeige NOVA-V entsprechen einem Volumenstrom von [m³/h]		21600					
Leistungsklasse		P1										Eingabe k-Wert am NOVA-V [5.000Pa]		464					
Lieferklasse		1																	
SFPv-Wert nach EN16798-3																			
Ventilator Oktavband Schallleistung Lw [dB]										Summen-									
										Pegel in									
Mitten-Frq. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000										dB(A)				Steuerspannung beim Betriebspunkt [V]		8,80			
Ansaug										67,6 68,7 73,9 72,9 72,8 71,0 79,6 77,6 83,2				max. Steuerspannung [V]		10			
Austritt										72,3 71,3 78,2 77,4 81,8 82,6 81,5 80,0 88,3				Wirkleistung elektr. Pm/Pmref [kW]		5,54/ 7,08			
Toleranzen gem. Lieferklasse 1 DIN 24166														Wirkdruck [Pa]		1.505			
														Düsenbeiwert je Ventilator		232			
1 Set		Druckentnahmebohrung mit Druckschlauch nach außen geführt												Montiert					
1 Stk.		Volumenstromanzeige NOVA-V analog 0-10V vorprogrammiert												Montiert					
		Ventilatortrennwand verzinkt																	
1 Stk.		Klemmkasten für Ventilatoren JB PS A												Montiert					
		EC-Motor Anschlussbild 21RP4																	
Rev.-Tür mit Hebel- u. Drehriegelverschl.										Schauglas									
Zugangs-Tür Ventilator werkzeuggestätigt, gem. ISO 12100 kein zusätzlicher Berührungsschutz erforderlich																			
Entkoppelter Anschlussrahmen		AL		Abmessungen		Breite		2436 mm		Höhe		1223 mm		Montiert		Ja			
Reparaturschalter Kraftstrom																			
Poleanzahl		3		plus 2 Hilfskontakte, 1 Öffner und 1 Schließer															
Typ		RLT32/3 - ÖS		Schutz		IP65		Leistung [kW]		11,000		Strom [A]		32,00					
Anzahl Reparaturschalter:																			
Beleuchtung		LED Feuchtraumleuchte 5W		Spannung [V]		230		Schutz		auf Klemmkasten		IP65							
		Leistung [Watt]		5		verdrahtet													
1 Stk.		Klemmkasten für Lampenverdrahtung Sd7												Montiert					
Schallleistung [dB]										Toleranzen gem. Lieferklasse 1 DIN 24166 (De)									
Mitten-Frq. [Hz]										63 125 250 500 1000 2000 4000 8000		Summenpegel [dB(A)]							
Ansaug										64,6 65,7 69,9 66,9 64,8 63,0 71,6 69,6		75,4							
Austritt										75,3 74,3 81,2 80,4 84,8 85,6 84,5 83,0		91,3							
Neben Gerät max.										64,0 55,9 60,8 58,7 56,6 53,6 47,8 38,3		61,4							
Hüllfläche gem. DIN EN ISO 3746										67,8 61,4 65,1 62,9 58,5 54,7 53,5 43,7		64,5							

Gerätedefinition		Abluft			Allgemeine Daten			
Baugröße	K14/27-180/K3/GS			<u>Gehäuse:</u>				
Anzahl der Geräte	1			Dicke [mm]	55, P60VU	0,75 / 1,00 / 0,75		
Länge [mm]	5174	Breite [mm]	2627	Höhe [mm]	1414	Paneel innen verzinktes Stahlblech		
Gewicht [Kg]	883			Paneel innen Boden		verzinktes Stahlblech		
Luftmenge [m³/h]	18.000			Paneel aussen		verzinkt beschichtet RAL 7035		
Luftgeschw. im Gerätequer. [m/s]	1,6	Klasse	V1	Profile	VZ	vollummantel Farbe RAL 7046		
<u>Gehäusedaten gem. EN 1886 (MB):</u>								
Profil : Hohlkammer-Kunststoffprofil mit Stahlarmierung								
Isolierung : Mineralfaser 100 kg/m³ Raumgewicht vollflächig verklebt, Brandklasse A1 nach DIN4102								
Korrosionsklasse : C4 (lang – 480 h)- bei beschichtet RAL 7035 gem. DIN EN ISO 12944								
Thermische Isolierung : T2 (M) / Thermischer Brückenfaktor : TB1 (M)								
Mechanische Stabilität : D1 (M) / Gehäuse-Leckage : L1 (M)								
Ausdruck der Komponenten immer in Luftrichtung								

Ansaug- / Ausblassektion		7 R	L: 706.5 mm	Geh. Innen	VZ	204 Kg	Delta P
Revisionstür mit Hebelverschluss		Schauglas					
Entkoppelter Anschlussrahmen	AL	Abmessungen	Breite	2436 mm	Höhe	1223 mm	Montiert Ja
Beleuchtung	LED Feuchtraumleuchte 5W		Spannung [V]	230	Schutz		IP65
	Leistung [Watt]	5	verdrahtet	auf Klemmkasten			
1	Stk.	Klemmkasten für Lampenverdrahtung Sd7					Montiert

Filter			5 R	L: 520.5 mm	Geh. Innen	VZ	169 Kg	Delta P	86 Pa
Hersteller	Volz	Typ	V M5-360			Filterfläche [m²]	21,60		
						Taschenlänge [mm]	360		
Anfangsdruck [Pa]	43				Zellen Stk x Größe HxB [mm]	8 x	592 x	592	
Enddruck [Pa]	129								
Luftmenge [m³/h]	18.000								
Energieeffizienz-Klasse	E				Jahresenergieverbrauch [kWh/a]	1.150			
Filtermedium	Montiert								
Wenn die Filterdruckdifferenz 100 Pa über dem End-Druck liegt muss gegebenenfalls die Luftmenge reduziert werd dadurch entstehende mechanische Schäden am Filteraufnahmerahmen unterliegen nicht der Gewährleistung									
Filterbedienung	ausbaubar durch Wartungssektion								
Material Filteraufnahmerahmen	VZ								
Filtertaschen mit reinluftseitiger Dichtung									
gem. DIN EN ISO 16890		ePM10 55%		entspricht gem. Messung: ePM1: 10 %			ePM2,5: 25 %		ePM10: 55 %
1 Stk.	Differenzdruckanzeige digital NOVA-P analog 0-10V vorprogrammiert							Montiert	
1 Set	Messstutzen gemäß VDI 6022							Montiert	

Plattentauscher - Diagonalstrom		27 R	L: 2627 mm	Geh. Innen	VZ		Delta P	215 Pa
--	--	-------------	-------------------	------------	-----------	--	---------	---------------

Angebot		Nova RLT		lfd. Nr.		180312		Anlage		BG 180, Innen, Li, GS, CO, el		Seite		6 / 8									
Ventilator, freilaufendes Rad						13 R		L:		1320 mm		Geh. Innen		VZ		510 Kg		Delta P		5 Pa			
Abluft		Im Parallelbetrieb								EC-Motor		E15031		Anzahl		2							
Ventilator		2 St.		EBM-Papst		VBH0450CTTLS		Ansteuerung mit 0 - 10 V Signal															
Luftmenge [m³/h]		18.000		gesamt				Schutz		IP55													
Externe Press. [Pa]		300						Isolationsklasse		F													
Ext. Druckanteil Saugseite [%]		33						Leistung [kW]		4,050													
Dyn. Pres. [Pa]		112						Drehzahl [1/min]		2.960		bei 10 Volt Steuerspannung											
Tot. Pres. [Pa]		729						Strom [A]		6,20													
Drehzahl [1/min]		2.544 / 2.960		max.				Spannung [V]		3x400 / 50													
								Wirkungsgrad Klasse		IE5													
Ventilator-Systemwirkungsgrad siehe Kopfdaten																							
stat. Laufradwirkungsgr. des Vent. [%]		70,8																					
Wirkungsgradoptimum [%]		71,6																					
Spez. Ventilatorleist. SFPv [W/(m³/s)]		SFP2 / 930		Max. Ausgangssignal an der Volumenstromanzeige NOVA-V entsprechen einem Volumenstrom von [m³/h] 21600																			
Leistungsklasse		P1		Eingabe k-Wert am NOVA-V [5.000Pa] 464																			
Lieferklasse		1																					
SFPv-Wert nach EN16798-3																							
Ventilator Oktavband Schallleistung Lw [dB]										Summen-Pegel in													
Mitten-Frq. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000										dB(A)		Steuerspannung beim Betriebspunkt [V] 8,50											
Ansaug 66,9 67,6 74,2 72,4 72,6 70,5 79,7 76,9 83,0												max. Steuerspannung [V] 10											
Austritt 71,3 69,9 77,6 76,9 81,6 82,2 81,3 79,3 88,0												Wirkleistung elektr. Pm/Pmref [kW] 4,95 / 6,17											
Toleranzen gem. Lieferklasse 1 DIN 24166												Wirkdruck [Pa] 1.505											
												Düsenbeiwert je Ventilator 232											
1 Set		Druckentnahmebohrung mit Druckschlauch nach außen geführt																		Montiert			
1 Stk.		Volumenstromanzeige NOVA-V analog 0-10V vorprogrammiert Ventilatortrennwand verzinkt																		Montiert			
1 Stk.		Klemmkasten für Ventilatoren JB PS A EC-Motor Anschlussbild 21RP4																		Montiert			
Rev.-Tür mit Hebel- u. Drehriegelverschl.										Schauglas													
Zugangs-Tür Ventilator werkzeugbetätigt, gem. ISO 12100 kein zusätzlicher Berührungsschutz erforderlich																							
Jalousieklappe						FO						Montiert						Ja					
Lamellen parallel zur kurzen Seite																							
Angetrieben durch										Stellhebel Auf Bedienseite													
mit Iso-Abdeckung																							
Luftmenge [m³/h]		18.000		Abmessungen		Breite		1223 mm		Höhe		1689 mm											
Luftgeschwindigkeit [m/s]		2,42		Drehmoment je Stellhebel [Nm]		15																	
Ausführung		luftdicht nach DIN 1946		Material Lamellen / Rahmen		AL		/		AL													
gemäß DIN 1946 Teil 4, mit Zahnradanordnung außerhalb vom Luftstrom																							
Reparaturschalter Kraftstrom																							
Poleanzahl		3		plus 2 Hilfskontakte, 1 Öffner und 1 Schließer																			
Typ		RLT32/3 - ÖS		Schutz		IP65		Leistung [kW]		11,000		Strom [A]		32,00									
Anzahl Reparaturschalter:																							
Beleuchtung LED Feuchtraumleuchte 5W										Spannung [V]		230		Schutz		IP65							
Leistung [Watt] 5										verdrahtet		auf Klemmkasten											
1 Stk.		Klemmkasten für Lampenverdrahtung Sd7																		Montiert			

Angebot	Nova RLT	lfd. Nr.	180312	Anlage	BG 180, Innen, Li, GS, CO, el					Seite	7 / 8
Schalleistung [dB]					Toleranzen gem. Lieferklasse 1 DIN 24166 (De)						
Mitten-Frq. [Hz]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Summenpegel [dB(A)]		
Ansaug	65,9	66,6	72,2	69,4	67,6	65,5	74,7	71,9	78,2		
Austritt	74,3	72,9	80,6	79,9	84,6	85,2	84,3	82,3	91,0		
Neben Gerät max.	63,0	54,5	60,2	58,2	56,4	53,2	47,6	37,6	61,0		
Hüllfläche gem. DIN EN ISO 3746	65,8	59,2	64,1	61,4	57,7	53,9	52,2	41,7	63,4		

1	Set	Bodenversiegelung	nicht montiert
1	Stk.	Typenschild NOVA	Montiert
1	Set	Set Gehäuseverbindungen innen	nicht montiert
1		Verschließen der Ansaug-/Ausblasöffnungen mit Klebefolie	
1	Set	Hinweisschild für Filterwartung gemäß VDI 6022	

Abmessungen der Liefereinheiten ohne Höhe eventueller Gerätegrundrahmen und ohne überstehende Anbauteile					
Es sind die Abmessungen auf der Geräte-Zeichnung zu beachten					
<u>Liefereinheiten</u>	Nr.	Breite	Höhe	Länge	Gewicht
	1	2627 mm	1414 mm	1227 mm	373 Kg
	2	2627 mm	1414 mm	1320 mm	510 Kg
	3	2627 mm	1414 mm	1321 mm	442 Kg
	4	2627 mm	2828 mm	2627 mm	1808 Kg
	5	2627 mm	1414 mm	2254 mm	861 Kg

Angeführte Gewichte sind Leergewichte / Angeführte Fabrikate sind beispielhaft
Betriebsdruck Wasserwärmetauscher aus Cu/Al 16 bar
Verz. entspricht sendzimiervverzinkt / V2A entspricht Werkstoffnummer 1.4301
Die Oberfläche von verzinkten Blechen kann unterschiedliche Strukturen aufweisen. Aus diesem Grund empfehlen wir die Verwendung von beschichteten Blechen
Vorgenannte Farbangaben unterliegen den üblichen Farbtoleranzen.
Die Berücksichtigung von Grundrahmen / Gerätefüßen ist wegen der besseren Hinterlüftung des Gehäusebodens empfehlenswert
Die Luftaustritts-Daten des Kühlers beziehen sich nicht auf den Geräte-Austritt sondern auf den Zustand der gekühlten Luft direkt hinter dem Kühler.
Bei Geräten für Außenaufstellung ist es erforderlich, die Wannenabläufe und Siphons mit einem Frostschutz auszustatten
Bei bauseitigen internen Verrohrungen im Gerät sind die Gehäusewanddurchführungen eine bauseitige Leistung Verkabelung von einer Liefereinheit zur nächsten Liefereinheit auf der Baustelle sind bauseits umzusetzen
Falls Gehäusewanddurchführungen von NOVA geschuldet sind, sind die Angaben über die Örtlichkeit mit NOVA abzustimmen und mit Rückgabe der freigegebenen Auftragsbestätigung inkl. Datenblätter und Geräteskizzen zu benennen ansonsten kann die Ausführung der Wanddurchführungen nicht mehr durchgeführt werden.
Verbindliche Daten sind erst den Datenblättern und Skizzen der Auftragsbestätigung zu entnehmen
Bezugsgrößen: Luftdichte 1,2 kg/m³, Temperatur 20° C
Als Stand der Technik empfehlen wir die aktuelle RLT-Richtlinie zu beachten
Info im Internet unter www.rlt-geraete.de
Kurzzeichenerklärung der Materialausführung: VZ=verzinkt / VZL=verzinkt lackiert / VZB=verzinkt beschichtet
V2A=Edelstahl Werkstoffnummer 1.4301 / PP=Polypropylen
MB= Modellbox

Genauigkeitsklasse 1:

Volumenstrom +/- 2,5%, Druckerhöhung +/- 2,5%, Antriebsleistung +/- 3%, Wirkungsgrad +/- 2%

Genauigkeitsklasse 2:

Volumenstrom +/- 5%, Druckerhöhung +/- 5%, Antriebsleistung +/- 8%, Wirkungsgrad +/- 5%

Die Messungen für die Genauigkeitsklassen sind Prüfstandsmessungen

Die in den Datenblättern aufgeführten Parameter gelten nur für die angegebenen Luftmengen.

Wird das Gerät mit anderen Luftmengen betrieben, sind Einstellungen und Regel-Sequenzen entsprechend zu ändern.

Zu Ausführungsdetails siehe NOVA Gesamtkatalog Stand 10/2010

Soweit in den technischen Daten zum Ventilator nicht angegeben,

werden die Frequenzumrichter (auch bei Kompaktantrieben) nicht im Werk parametrier.

Hinweis: Bei der angegebenen Nennluftmenge sind Leckagen von Gehäuse und WRG nicht zusätzlich berücksichtigt. Diese sind bereits bei der Planung zu berücksichtigen.

Wir weisen darauf hin, dass Klima- und Lüftungsgeräte dem aktuell gültigen Gebäudeenergiegesetz (GEG) und den mitgeltenden Vorschriften entsprechen müssen (SFP 4 oder besser und Wärmerückgewinnung mind. Klasse H3 bei 4000 m³/h und mehr).

Lieferung ab 1.01.2016 / 1.01.2018 nur noch möglich, wenn die Anforderungen gem. 1253/2014/EU (Erp 2016 / 2018) erfüllt sind, dieses gilt innerhalb der EU

Unterlagen nicht an Dritte weiterleiten

Die Anforderungen aus dem Blitzschutzkonzept an die Elektroinstallation des RLT-Gerätes müssen nach DIN EN 62305-4 (VDE 0185-305-4):2017-02 angegeben werden. Das RLT-Gerät einschließlich der Betriebsmittel muss im Blitzschutzbereich LBZ 0B installiert werden.

Bei Bedarf ist das Zu- und Abluftkanalsystem gebäudeseitig mit luftdichten Klappen auszustatten, um eine Rückströmung feuchter Raumluft bei Anlagenstillstand zu verhindern (Kondensatbildung bei Abkühlung).

Bei Gegenströmern, Kreuzgegenströmern und Wärmerädern sind Leckagen zwischen Zu- & Abluft bzw. Außen- & Fortluft konstruktionsbedingt vorhanden.