




	Lichtschalter	AU	Außenluft	RDG	Revisionsdeckel mit Griff
	Reparaturschalter	ZU	Zuluft	PB	Platte mit Bügelverschluss
	Beleuchtung	AB	Abluft	RTB	Revisionstüre mit Bügelverschluss
	Lufrichtung	FO	Fortluft	RTH	Revisionstür mit Hebelverschluss
				RTHD	Revisionstür mit Doppelhebelverschluss
				RTHV	Rev.-Tür mit Hebel- u. Drehriegelverschluss

Abmessungen beim Ventilatorausblas +/- 30 mm
 Flansche für Kanalanschlüsse 30 mm SBM-Rahmen
 Angabe der Transporteinheiten als Lx (x= Einheit Nummer)
 Plattentauscher und Rotationstauscher immer 1 Einheit, bei geteiltem
 Rotationstauscher ist auch das Gehäuse in 2 Liefereinheiten geteilt

Schauglaspos. mögl.: oben, mittig oder unten an Türe
 Tür-Darstellung nur symbolisch,
 Anschlag-Ausführung kann abweichend
 links oder rechts sein

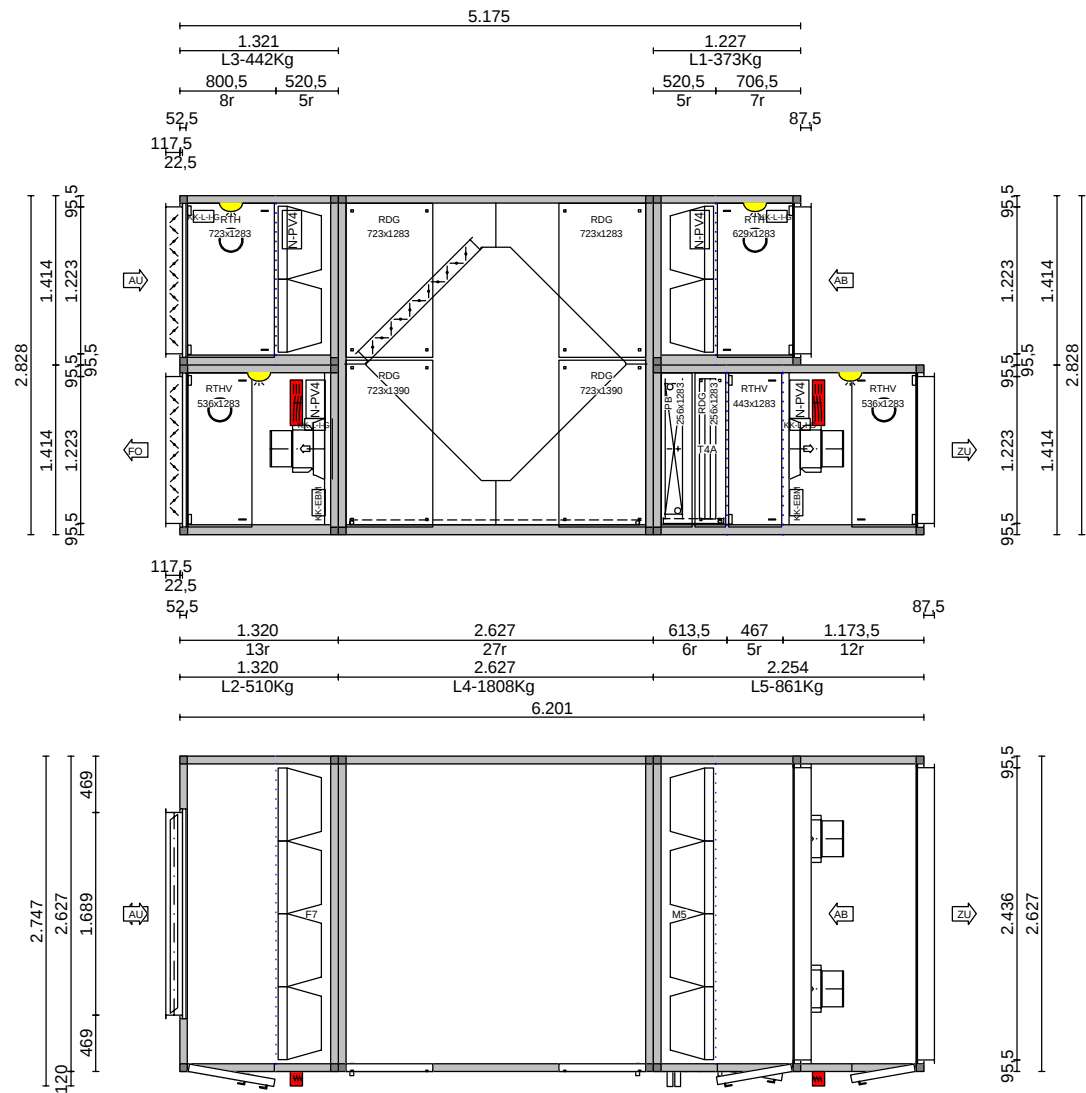

Vorabzug

geprüft und genehmigt	Index	Datum:	Änderung	Kunde:	Proj. Nr.: Nova RLT	
				Standort:	Lfd. Nr.: 18041201	
				Kom.: Nova RLT	Position:	Sachb.: Luca Sättele
				Anlage: BG 180, Innen, Re, GS, CO, el-mech	Anzahl: 1	Datum: 14.07.2026
				Typ: K14/27-180/K3/GS	Maßstab: 1:63	Gewicht: 3995 Kg
				Zchnng.-Nr.:	Index	



Technisches Datenblatt



NOVA

Kunde
Projekt **Nova RLT**
Position
Anlage **BG 180, Innen, Re, GS, CO, el-mech**
Projekt Nr. **Nova RLT** lfd. Nr. **18041201**
Von Datum **05.05.2026**
Sachbearbeiter **Luca Sättele** Telefon [DW]
Agent

Telefon **0771/803-0**
E-Mail **Info@nova-klima.de**
www.nova-klima.de
E-Mail **luca.saettele@nova-klima.de**
Bearbeitungsstand Angebot
13.07.2026

Serie **Universal II** Zertifizierung / Ausführung = **Gerät für Innenaufstellung VDI 6022**
Energieeffizienz-Klasse = **A+** **Erp 2018 gem. Durchführungs-Verordnung 1253/2014/EU erfüllt**
Typ gemäß EU-Verordnung **ZLA / NWLA**
Spez. Vent. Leist. SFPint [W/(m³/s)] **810** Äußere Lecklufrate bei -400 Pa [%] **0,33**
Interner Druckverlust [Pa] **504** Äußere Lecklufrate bei +400 Pa [%] **0,34**
Zuluft Ventilator-Systemwirkungsgrad [%] **63,41** Innere Lecklufrate bei 250 Pa [%] **1,00**
Abluft Ventilator-Systemwirkungsgrad [%] **61,19**
Antriebsart **drehzahlgeregelt**

Gerätedefinition	Zuluft	Allgemeine Daten
Baugröße K14/27-180/K3/GS		<u>Gehäuse:</u>
Anzahl der Geräte 1		Dicke [mm] 55, P60VU 0,75 / 1,00 / 0,75
Länge [mm] 6202 Breite [mm] 2627 Höhe [mm] 1414		Paneel innen verzinktes Stahlblech
Gewicht [Kg] 3111		Paneel innen Boden verzinktes Stahlblech
Luftmenge [m³/h] 18.000		Paneel aussen verzinkt beschichtet RAL 7035
Luftgeschw. im Gerätequer. [m/s] 1,6 Klasse V1		Profile VZ vollummantel Farbe RAL 7046

Gehäusedaten gem. EN 1886 (MB):

Profil : Hohlkammer-Kunststoffprofil mit Stahlarmierung
Isolierung : Mineralfaser 100 kg/m³ Raumgewicht vollflächig verklebt, Brandklasse A1 nach DIN4102
Korrosionsklasse : C4 (lang – 480 h)- bei beschichtet RAL 7035 gem. DIN EN ISO 12944
Thermische Isolierung : T2 (M) / Thermischer Brückenfaktor : TB1 (M)
Mechanische Stabilität : D1 (M) / Gehäuse-Leckage : L1 (M)

Ausdruck der Komponenten immer in Luftrichtung

Ansaug- / Ausblassektion		8 R	L: 800.5 mm	Geh. Innen	VZ	279 Kg	Delta P	5 Pa
Revisionstür mit Hebelverschluss		Schauglas						
Jalousieklappe		AU					Montiert	Ja
Lamellen parallel zur kurzen Seite								
Angetrieben durch		Stellhebel Auf Bedienseite						
mit Iso-Abdeckung								
Luftmenge [m³/h]	18.000	Abmessungen	Breite	1223 mm	Höhe	1689 mm		
Luftgeschwindigkeit [m/s]	2,42	Drehmoment je Stellhebel [Nm]			15			
Ausführung	luftdicht nach DIN 1946			Material Lamellen / Rahmen		AL	/ AL	
gemäß DIN 1946 Teil 4, mit Zahnradanordnung außerhalb vom Luftstrom								
Beleuchtung	LED Feuchtraumleuchte 5W		Spannung [V]	230	Schutz		IP65	
	Leistung [Watt] 5		verdrahtet		auf Klemmkasten			
1 Stk.	Klemmkasten für Lampenverdrahtung Sd7						Montiert	

Angebot		Nova RLT	lfd. Nr.	180412	Anlage	BG 180, Innen, Re, GS, CO, e			Seite 2 / 8	
Filter				5 R	L:	520.5 mm	Geh. Innen	VZ	163 Kg	Delta P 108 Pa
Hersteller	Volz	Typ	V F7-360			Filterfläche [m²]	27,20			
						Taschenlänge [mm]	360			
Anfangsdruck [Pa]	58				Zellen Stk x Größe HxB [mm]	8 x	592 x	592		
Enddruck [Pa]	158									
Luftmenge [m³/h]	18.000									
Energieeffizienz-Klasse	E				Jahresenergieverbrauch [kWh/a]	2.010				
Filtermedium	Montiert									
Wenn die Filterdruckdifferenz 100 Pa über dem End-Druck liegt muss gegebenenfalls die Luftmenge reduziert werd dadurch entstehende mechanische Schäden am Filteraufnahmerahmen unterliegen nicht der Gewährleistung										
Filterbedienung		ausbaubar durch Wartungssektion								
Material Filteraufnahmerahmen		VZ								
Filtertaschen mit reinluftseitiger Dichtung										
gem. DIN EN ISO 16890		ePM1 55%		entspricht gem. Messung: ePM1: 55 %			ePM2,5: 70 %		ePM10: 89 %	
1 Stk.	Differenzdruckanzeige digital NOVA-P analog 0-10V vorprogrammiert								Montiert	
1 Set	Messstutzen gemäß VDI 6022								Montiert	

Plattentauscher - Diagonalstrom				27 R	L:	2627 mm	Geh. Innen	VZ		Delta P 235 Pa
Heizmodus	Type :	PCF-I-220-2197-BR-293-C-CM			Lamellen	Aluminium		Rahmen AL		
Außenluft m³/h	18.000				Abluft [m³/h]	18.000				
Eintritt °C	-12,0	Feuchte [%]	90,0		Eintritt [°C]	22,00		Feuchte [%]	35,0	
Austritt °C	17,80	Feuchte [%]	10,0		Austritt [°C]	-1,60		Feuchte [%]	99,0	
Temperaturwirkungsgrad feucht [%]	87,6	Rückgewinn feucht [kW]	179,95		Einfriertemperatur [°C]	0,00				
Temperaturwirkungsgrad trocken [%]	80,5	Rückgewinn trocken [kW]	165,21							
Ausführung	Bypaßklappe									
Kühlmodus										
Außenluft m³/h	18.000				Abluft [m³/h]	18.000				
Eintritt °C	32,00	Feuchte [%]	40,0		Eintritt [°C]	22,00		Feuchte [%]	50,0	
Austritt °C	24,00	Feuchte [%]	64,0		Austritt [°C]	30,10		Feuchte [%]	31,0	
Wirkungsgrad [%]		Rückgewinn [kW]	48,59							
EN 13053 A1 / EN 308					Werte Prüf-Bedingungen EN 308					
Temperaturwirkungsgrad [%]	80,50		bei einer Außenlufttemp. von 5° C							
Energieeffizienz [%]	77,60		bei einer Ablufttemp. von 25° C							
Ersatzmaßnahme nach GEG	Ja				Zulufttemperatur [C°]	21,1				
Wärmerückgewinnungsklasse	H1				Leistung [kW]	97,18				
Leistungsindex	27,61				Druckverlust trocken [Pa]	422 gesamt für Zu- und Abluft				
2 Set	Messstutzen gemäß VDI 6022								Montiert	
Revisionsdeckel mit Griff										
Revisionsdeckel mit Griff										
Revisionsdeckel mit Griff										
Revisionsdeckel mit Griff										
Tropfwanne		Qualität V2A	Ablauf seitlich			Ablaufgröße		1 1/4 "		

Angebot		Nova RLT		lfd. Nr.	180412	Anlage	BG 180, Innen, Re, GS, CO, e		Seite 3 / 8			
Kombi-Wärmetauscher Kühlen/Heizen					6 R	L:	613.5 mm	Geh. Innen	VZ	309 Kg	Delta P	55 Pa
Kühlmodus												
Luftmenge [m³/h]		18,000	Medium		Wasser		Materialien:					
Luftgeschw. [m/s]		1,99	Med. Menge [l/s]		2,5900		Lamellen		AL			
Luft ein [°C]		24,00	Med. ein [°C]		7,00		Rohr		CU			
Feuchte [%]		64,0	Med. aus [°C]		12,00		Sammler		CU			
Luft aus [°C]		18,00	Med. Druck [kPa]		19,30		Rahmen		V2A			
Feuchte [%]		84,0	Inhalt [ltr]		26,500		Führungen		AL			
Leistung [kW]		54,28	Druckabfall dpv100 [kPa]		6,00							
Heizmodus												
Luft ein [°C]		12,80	Medium		Wasser							
Feuchte [%]		10,0	Med. Menge [l/s]		1,0600							
Luft aus [°C]		26,14	Med in [°C]		45,00							
Feuchte		4,0	Med out [°C]		26,50							
Leistung [kW]		81,10	Med. Druck [kPa]		3,40							
Rohr	3	Kreisläufe	21	Lamellenabstand [mm]		4,00						
in LR rechts				abgewinkelt		Nein						
Platte mit Bügelverschluss												
Revisionsdeckel mit Griff												
Tropfwanne		Qualität	V2A	Ablauf seitlich			Ablaufgröße			1 1/4 "		
Tropfenabscheider		Modell	T400	Lamellen		PPTV	Ausziehbar		Nein			
Der Druckverlust des Tropfenabscheiders von				20	[Pa]		ist im Druckverlust des Kühlers enthalten					
Leerteil					5 R	L:	467 mm	Geh. Innen	VZ	125 Kg	Delta P	
Rev.-Tür mit Hebel- u. Drehriegelverschl.												

Angebot		Nova RLT		lfd. Nr.		180412		Anlage		BG 180, Innen, Re, GS, CO, e		Seite		4 / 8							
Ventilator, freilaufendes Rad						12 R		L:		1173.5 m		Geh. Innen		VZ		427 Kg		Delta P			
Zuluft		Im Parallelbetrieb						EC-Motor		E15031		Anzahl		2							
Ventilator		2 St.		EBM-Papst		VBH0450CTTLS		Ansteuerung mit 0 - 10 V Signal													
Luftmenge [m³/h]		18.000						gesamt		Schutz		IP55									
Externe Press. [Pa]		300								Isolationsklasse		F									
Ext. Druckanteil Saugseite [%]		33								Leistung [kW]		4,050									
Dyn. Pres. [Pa]		112								Drehzahl [1/min]		2.960		bei 10 Volt Steuerspannung							
Tot. Pres. [Pa]		826								Strom [A]		6,20									
Drehzahl [1/min]		2.625 / 2.960						max.		Spannung [V]		3x400 / 50									
										Wirkungsgrad Klasse		IE5									
Ventilator-Systemwirkungsgrad		siehe Kopfdaten																			
stat. Laufradwirkungsgr. des Vent. [%]		72,8																			
Wirkungsgradoptimum [%]		71,6																			
Spez. Ventilatorleist. SFPv [W/(m³/s)]		SFP2 / 963								Max. Ausgangssignal an der Volumenstromanzeige NOVA-V entsprechen einem Volumenstrom von [m³/h]		21600									
Leistungsklasse		P1								Eingabe k-Wert am NOVA-V [5.000Pa]		464									
Lieferklasse		1																			
SFPv-Wert nach EN16798-3																					
Ventilator Oktavband Schallleistung Lw [dB]										Summen-Pegel in											
Mitten-Frq. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000										dB(A)		Steuerspannung beim Betriebspunkt [V]		8,80							
Ansaug										67,6 68,7 73,9 72,9 72,8 71,0 79,6 77,6		83,2		max. Steuerspannung [V]		10					
Austritt										72,3 71,3 78,2 77,4 81,8 82,6 81,5 80,0		88,3		Wirkleistung elektr. Pm/Pmref [kW]		5,54/ 7,08					
Toleranzen gem. Lieferklasse 1 DIN 24166												Wirkdruck [Pa]		1.505							
												Düsenbeiwert je Ventilator		232							
1 Set		Druckentnahmebohrung mit Druckschlauch nach außen geführt												Montiert							
1 Stk.		Volumenstromanzeige NOVA-V analog 0-10V vorprogrammiert												Montiert							
		Ventilatortrennwand verzinkt																			
1 Stk.		Klemmkasten für Ventilatoren JB PS A												Montiert							
		EC-Motor Anschlussbild 21RP4																			
Rev.-Tür mit Hebel- u. Drehriegelverschl.										Schauglas											
Zugangs-Tür Ventilator werkzeugbetätigt, gem. ISO 12100 kein zusätzlicher Berührungsschutz erforderlich																					
Entkoppelter Anschlussrahmen		AL		Abmessungen		Breite		2436 mm		Höhe		1223 mm		Montiert		Ja					
Reparaturschalter Kraftstrom																					
Poleanzahl		3		plus 2 Hilfskontakte, 1 Öffner und 1 Schließer																	
Typ		RLT32/3 - ÖS		Schutz		IP65		Leistung [kW]		11,000		Strom [A]		32,00							
Anzahl Reparaturschalter:																					
Beleuchtung		LED Feuchtraumleuchte 5W		Spannung [V]		230		Schutz		IP65											
		Leistung [Watt]		5		verdrahtet		auf Klemmkasten													
1 Stk.		Klemmkasten für Lampenverdrahtung Sd7												Montiert							
Schallleistung [dB]										Toleranzen gem. Lieferklasse 1 DIN 24166 (De)											
Mitten-Frq. [Hz]		63		125		250		500		1000		2000		4000		8000		Summenpegel [dB(A)]			
Ansaug		64,6		65,7		69,9		66,9		64,8		63,0		71,6		69,6		75,4			
Austritt		75,3		74,3		81,2		80,4		84,8		85,6		84,5		83,0		91,3			
Neben Gerät max.		64,0		55,9		60,8		58,7		56,6		53,6		47,8		38,3		61,4			
Hüllfläche gem. DIN EN ISO 3746		67,8		61,4		65,1		62,9		58,5		54,7		53,5		43,7		64,5			

Gerätedefinition				Abluft		Allgemeine Daten			
Baugröße		K14/27-180/K3/GS				<u>Gehäuse:</u>			
Anzahl der Geräte		1		Dicke [mm]		55, P60VU			0,75 / 1,00 / 0,75
Länge [mm]	5174	Breite [mm]	2627	Höhe [mm]	1414	Paneel innen		verzinktes Stahlblech	
Gewicht [Kg]		883		Paneel innen Boden		verzinktes Stahlblech			
Luftmenge [m³/h]		18.000		Paneel aussen		verzinkt beschichtet		RAL 7035	
Luftgeschw. im Gerätequer. [m/s]		1,6		Klasse	V1	Profile	VZ	vollummantel Farbe RAL 7046	
<u>Gehäusedaten gem. EN 1886 (MB):</u>									
Profil : Hohlkammer-Kunststoffprofil mit Stahlarmierung									
Isolierung : Mineralfaser 100 kg/m³ Raumgewicht vollflächig verklebt, Brandklasse A1 nach DIN4102									
Korrosionsklasse : C4 (lang – 480 h)- bei beschichtet RAL 7035 gem. DIN EN ISO 12944									
Thermische Isolierung : T2 (M) / Thermischer Brückenfaktor : TB1 (M)									
Mechanische Stabilität : D1 (M) / Gehäuse-Leckage : L1 (M)									
Ausdruck der Komponenten immer in Luftrichtung									

Ansaug- / Ausblassektion		7 R	L: 706.5 mm	Geh. Innen	VZ	203 Kg	Delta P
Revisionstür mit Hebelverschluss			Schauglas				
Entkoppelter Anschlussrahmen	AL	Abmessungen	Breite	2436 mm	Höhe	1223 mm	Montiert Ja
Beleuchtung	LED Feuchtraumleuchte 5W		Spannung [V]	230	Schutz		IP65
	Leistung [Watt]	5	verdrahtet	auf Klemmkasten			
1 Stk.	Klemmkasten für Lampenverdrahtung Sd7					Montiert	

Filter		5 R	L: 520.5 mm	Geh. Innen	VZ	170 Kg	Delta P	86 Pa
Hersteller	Volz	Typ	V M5-360		Filterfläche [m²]	21,60		
					Taschenlänge [mm]	360		
Anfangsdruck [Pa]	43				Zellen Stk x Größe HxB [mm]	8 x	592 x	592
Enddruck [Pa]	129							
Luftmenge [m³/h]	18.000							
Energieeffizienz-Klasse	E				Jahresenergieverbrauch [kWh/a]	1.150		
Filtermedium	Montiert							
Wenn die Filterdruckdifferenz 100 Pa über dem End-Druck liegt muss gegebenenfalls die Luftmenge reduziert werd dadurch entstehende mechanische Schäden am Filteraufnahmerahmen unterliegen nicht der Gewährleistung								
Filterbedienung	ausbaubar durch Wartungssektion							
Material Filteraufnahmerahmen	VZ							
Filtertaschen mit reinluftseitiger Dichtung								
gem. DIN EN ISO 16890	ePM10 55%		entspricht gem. Messung: ePM1: 10 %			ePM2,5: 25 %	ePM10: 55 %	
1 Stk.	Differenzdruckanzeige digital NOVA-P analog 0-10V vorprogrammiert						Montiert	
1 Set	Messstutzen gemäß VDI 6022						Montiert	

Plattentauscher - Diagonalstrom	27 R	L: 2627 mm	Geh. Innen	VZ		Delta P	215 Pa
--	-------------	-------------------	------------	-----------	--	---------	---------------

Angebot		Nova RLT		lfd. Nr.		180412		Anlage		BG 180, Innen, Re, GS, CO, e		Seite		6 / 8									
Ventilator, freilaufendes Rad						13 R		L:		1320 mm		Geh. Innen		VZ		510 Kg		Delta P		5 Pa			
Abluft		Im Parallelbetrieb						EC-Motor E15031						Anzahl						2			
Ventilator		2 St.		EBM-Papst		VBH0450CTTLS		Ansteuerung mit 0 - 10 V Signal															
Luftmenge [m³/h]				18.000		gesamt		Schutz						IP55									
Externe Press. [Pa]				300				Isolationsklasse						F									
Ext. Druckanteil Saugseite [%]				33				Leistung [kW]						4,050									
Dyn. Pres. [Pa]				112				Drehzahl [1/min]						2.960		bei 10 Volt Steuerspannung							
Tot. Pres. [Pa]				729				Strom [A]						6,20									
Drehzahl [1/min]				2.544 / 2.960		max.		Spannung [V]						3x400 / 50									
								Wirkungsgrad Klasse						IE5									
Ventilator-Systemwirkungsgrad siehe Kopfdaten																							
stat. Laufradwirkungsgr. des Vent. [%]				70,8																			
Wirkungsgradoptimum [%]				71,6										Max. Ausgangssignal an der Volumenstromanzeige NOVA-V entsprechen einem Volumenstrom von [m³/h]						21600			
Spez. Ventilatorleist. SFPv [W/(m³/s)]				SFP2 / 930										Eingabe k-Wert am NOVA-V [5.000Pa]						464			
Leistungsklasse				P1																			
Lieferklasse				1																			
SFPv-Wert nach EN16798-3																							
Ventilator Oktavband Schallleistung Lw [dB]										Summen-Pegel in													
Mitten-Frq. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000										dB(A)		Steuerspannung beim Betriebspunkt [V]										8,50	
Ansaug										66,9 67,6 74,2 72,4 72,6 70,5 79,7 76,9 83,0		max. Steuerspannung [V]										10	
Austritt										71,3 69,9 77,6 76,9 81,6 82,2 81,3 79,3 88,0		Wirkleistung elektr. Pm/Pmref [kW]										4,95 / 6,17	
Toleranzen gem. Lieferklasse 1 DIN 24166												Wirkdruck [Pa]										1.505	
												Düsenbeiwert je Ventilator										232	
1 Set		Druckentnahmebohrung mit Druckschlauch nach außen geführt																		Montiert			
1 Stk.		Volumenstromanzeige NOVA-V analog 0-10V vorprogrammiert																		Montiert			
		Ventilatortrennwand verzinkt																					
1 Stk.		Klemmkasten für Ventilatoren JB PS A																		Montiert			
		EC-Motor Anschlussbild 21RP4																					
Rev.-Tür mit Hebel- u. Drehriegelverschl.										Schauglas													
Zugangs-Tür Ventilator werkzeugbetätigt, gem. ISO 12100 kein zusätzlicher Berührungsschutz erforderlich																							
Jalousieklappe						FO												Montiert		Ja			
Lamellen parallel zur kurzen Seite																							
Angetrieben durch																							
mit Iso-Abdeckung																							
Luftmenge [m³/h]		18.000		Abmessungen		Breite		1223 mm		Höhe		1689 mm											
Luftgeschwindigkeit [m/s]		2,42		Drehmoment je Stellhebel [Nm]				15															
Ausführung		luftdicht nach DIN 1946		Material Lamellen / Rahmen				AL		/		AL											
gemäß DIN 1946 Teil 4, mit Zahnradanordnung außerhalb vom Luftstrom																							
Reparaturschalter Kraftstrom																							
Poleanzahl		3		plus 2 Hilfskontakte, 1 Öffner und 1 Schließer																			
Typ		RLT32/3 - ÖS		Schutz		IP65		Leistung [kW]		11,000		Strom [A]		32,00									
Anzahl Reparaturschalter:																							
Beleuchtung		LED Feuchtraumleuchte 5W		Spannung [V]		230		Schutz		auf Klemmkasten		IP65											
		Leistung [Watt]		5		verdrahtet																	
1 Stk.		Klemmkasten für Lampenverdrahtung Sd7																		Montiert			

Angebot	Nova RLT	lfd. Nr.	180412	Anlage	BG 180, Innen, Re, GS, CO, e						Seite	7 / 8
Schalleistung [dB]					Toleranzen gem. Lieferklasse 1 DIN 24166 (De)							
Mitten-Frq. [Hz]		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Summenpegel [dB(A)]		
Ansaug		65,9	66,6	72,2	69,4	67,6	65,5	74,7	71,9	78,2		
Austritt		74,3	72,9	80,6	79,9	84,6	85,2	84,3	82,3	91,0		
Neben Gerät max.		63,0	54,5	60,2	58,2	56,4	53,2	47,6	37,6	61,0		
Hüllfläche gem. DIN EN ISO 3746		65,8	59,2	64,1	61,4	57,7	53,9	52,2	41,7	63,4		

1	Set	Bodenversiegelung	nicht montiert
1	Stk.	Typenschild NOVA	Montiert
1	Set	Set Gehäuseverbindungen innen	nicht montiert
1		Verschließen der Ansaug-/Ausblasöffnungen mit Klebefolie	
1	Set	Hinweisschild für Filterwartung gemäß VDI 6022	

Abmessungen der Liefereinheiten ohne Höhe eventueller Gerätegrundrahmen und ohne überstehende Anbauteile					
Es sind die Abmessungen auf der Geräte-Zeichnung zu beachten					
<u>Liefereinheiten</u>	Nr.	Breite	Höhe	Länge	Gewicht
	1	2627 mm	1414 mm	1227 mm	373 Kg
	2	2627 mm	1414 mm	1320 mm	510 Kg
	3	2627 mm	1414 mm	1321 mm	442 Kg
	4	2627 mm	2828 mm	2627 mm	1808 Kg
	5	2627 mm	1414 mm	2254 mm	861 Kg

Angeführte Gewichte sind Leergewichte / Angeführte Fabrikate sind beispielhaft
Betriebsdruck Wasserwärmetauscher aus Cu/Al 16 bar
Verz. entspricht sendzimiervverzinkt / V2A entspricht Werkstoffnummer 1.4301
Die Oberfläche von verzinkten Blechen kann unterschiedliche Strukturen aufweisen. Aus diesem Grund empfehlen wir die Verwendung von beschichteten Blechen
Vorgenannte Farbangaben unterliegen den üblichen Farbtoleranzen.
Die Berücksichtigung von Grundrahmen / Gerätefüßen ist wegen der besseren Hinterlüftung des Gehäusebodens empfehlenswert
Die Luftaustritts-Daten des Kühlers beziehen sich nicht auf den Geräte-Austritt sondern auf den Zustand der gekühlten Luft direkt hinter dem Kühler.
Bei Geräten für Außenaufstellung ist es erforderlich, die Wannenabläufe und Siphons mit einem Frostschutz auszustatten
Bei bauseitigen internen Verrohrungen im Gerät sind die Gehäusewanddurchführungen eine bauseitige Leistung Verkabelung von einer Liefereinheit zur nächsten Liefereinheit auf der Baustelle sind bauseits umzusetzen
Falls Gehäusewanddurchführungen von NOVA geschuldet sind, sind die Angaben über die Örtlichkeit mit NOVA abzustimmen und mit Rückgabe der freigegebenen Auftragsbestätigung inkl. Datenblätter und Geräteskizzen zu benennen ansonsten kann die Ausführung der Wanddurchführungen nicht mehr durchgeführt werden.
Verbindliche Daten sind erst den Datenblättern und Skizzen der Auftragsbestätigung zu entnehmen
Bezugsgrößen: Luftdichte 1,2 kg/m³, Temperatur 20° C
Als Stand der Technik empfehlen wir die aktuelle RLT-Richtlinie zu beachten
Info im Internet unter www.rlt-geraete.de
Kurzzeichenerklärung der Materialausführung: VZ=verzinkt / VZL=verzinkt lackiert / VZB=verzinkt beschichtet
V2A=Edelstahl Werkstoffnummer 1.4301 / PP=Polypropylen
MB= Modellbox

Genauigkeitsklasse 1:

Volumenstrom +/- 2,5%, Druckerhöhung +/- 2,5%, Antriebsleistung +/- 3%, Wirkungsgrad +/- 2%

Genauigkeitsklasse 2:

Volumenstrom +/- 5%, Druckerhöhung +/- 5%, Antriebsleistung +/- 8%, Wirkungsgrad +/- 5%

Die Messungen für die Genauigkeitsklassen sind Prüfstandsmessungen

Die in den Datenblättern aufgeführten Parameter gelten nur für die angegebenen Luftmengen.

Wird das Gerät mit anderen Luftmengen betrieben, sind Einstellungen und Regel-Sequenzen entsprechend zu ändern.

Zu Ausführungsdetails siehe NOVA Gesamtkatalog Stand 10/2010

Soweit in den technischen Daten zum Ventilator nicht angegeben,

werden die Frequenzumrichter (auch bei Kompaktantrieben) nicht im Werk parametrier.

Hinweis: Bei der angegebenen Nennluftmenge sind Leckagen von Gehäuse und WRG nicht zusätzlich berücksichtigt. Diese sind bereits bei der Planung zu berücksichtigen.

Wir weisen darauf hin, dass Klima- und Lüftungsgeräte dem aktuell gültigen Gebäudeenergiegesetz (GEG) und den mitgeltenden Vorschriften entsprechen müssen (SFP 4 oder besser und Wärmerückgewinnung mind. Klasse H3 bei 4000 m³/h und mehr).

Lieferung ab 1.01.2016 / 1.01.2018 nur noch möglich, wenn die Anforderungen gem. 1253/2014/EU (Erp 2016 / 2018) erfüllt sind, dieses gilt innerhalb der EU

Unterlagen nicht an Dritte weiterleiten

Die Anforderungen aus dem Blitzschutzkonzept an die Elektroinstallation des RLT-Gerätes müssen nach DIN EN 62305-4 (VDE 0185-305-4):2017-02 angegeben werden. Das RLT-Gerät einschließlich der Betriebsmittel muss im Blitzschutzbereich LBZ 0B installiert werden.

Bei Bedarf ist das Zu- und Abluftkanalsystem gebäudeseitig mit luftdichten Klappen auszustatten, um eine Rückströmung feuchter Raumluft bei Anlagenstillstand zu verhindern (Kondensatbildung bei Abkühlung).

Bei Gegenströmern, Kreuzgegenströmern und Wärmerädern sind Leckagen zwischen Zu- & Abluft bzw. Außen- & Fortluft konstruktionsbedingt vorhanden.